

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970307004840

产品系列、型号、规格:

DZ15LE(DZ20LE)-40/3901、DZ15LE(DZ20LE)-40/4901;  $U_i$ : 660V;  $U_{in p}$ : 8kV;  $U_e$ : AC 380V;  $I_n$ : 16A、20A、32A、40A; 选择性类别: A类; 过电流脱扣器型式: 液压电磁式; 剩余电流脱扣器型式: 电子式;  $I_{cs}$ : 1.5kA;  $I_{cu}$ : 3kA;  $I\Delta n$ : 30mA、50mA/AC型;  $I\Delta m$ : 1.0kA; 极数: 3P、3P+N(N极常通); 不适用于隔离

联系人: 黄建茂  
电话: 0577-62888028  
电子邮箱: 176579847@qq.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-13  
自我声明地点: 浙江省温州市  
生产者签章: 乐清市永清电气有限公司



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明




自我声明编号：2020970307004840

上海人民输配电设备有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

上海人民输配电设备有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：上海人民输配电设备有限公司  
生产者地址：上海市松江区石湖荡镇长塔路945弄18号3楼W-29  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008；2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：漏电断路器  
产品系列、型号、规格：（见附页）  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：上海人民输配电设备有限公司乐清分公司  
生产企业地址：浙江省温州市乐清市柳市镇新光工业区泽博路5号2楼、6楼、7楼

联系人：黄建茂  
电话：0577-62888028  
电子邮箱：176579847@qq.com  
指定签字人：

自我声明时间：2023-10-13  
自我声明地点：浙江省温州市  
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0483

211108343007

# CQC 标志认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-885764  
(任务编号)

产品名称: 漏电断路器

型 号: DZ15LE(DZ20LE)-40/3901、  
DZ15LE(DZ20LE)-40/4901

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司





<p>产品名称: 漏电断路器</p> <p>型号: DZ15LE(DZ20LE)-40/3901、 DZ15LE(DZ20LE)-40/4901</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 6</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2022-01-04</p> <p>完成日期: 2022-01-14</p>	<p>委托人: 上海人民输配电设备有限公司 委托人地址: 上海市武昌路 559 号 A 楼 261 室</p> <p>生产者(制造商): 上海人民输配电设备有限公司 生产者(制造商)地址: 上海市武昌路 559 号 A 楼 261 室</p> <p>生产企业: 上海人民输配电设备有限公司乐清分公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇象阳工业区克爱斯路 19 号 4 楼</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格


本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DZ15LE(DZ20LE)-40/3901、DZ15LE(DZ20LE)-40/4901;  $U_i$ : 660V;  $U_{imp}$ : 8kV;  $U_e$ : AC380V;  $I_n$ : 16A、20A、32A、40A; 选择性类别: A 类; 过电流脱扣器型式: 液压电磁式; 剩余电流脱扣器型式: 电子式;  $I_{cs}$ : 1.5kA;  $I_{cu}$ : 3kA;  $I_{\Delta n}$ : 30mA、50mA/AC 型;  $I_{\Delta m}$ : 1.0kA; 极数: 3P、3P+N (N 极常通); 不适用于隔离

主检: 朱琳 签名:  日期: 2022-03-23

审核: 蔡益州 签名:  日期: 2022-03-24

签发: 马琳 签名:  日期: 2022-03-24

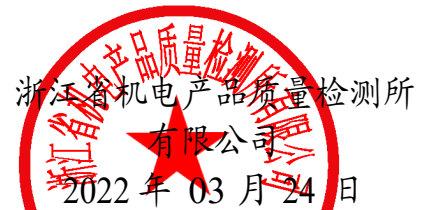

备注: 操作性能寿命-S 图; 接通分断-T 图; 预期波-Y 图; 预期波-Y 图; 样品编号: DZ15LE(DZ20LE)-40/3901 40A: I-1、III-1; DZ15LE(DZ20LE)-40/4901 40A: BI-1、BI-2、BIV-1、K-1;

变更信息	变更前	变更后
[12]标准换版	GB/T 14048.2-2008	<b>GB/T 14048.2-2020</b>
[3] 产品型号更改	DZ15LE-40/3901、 DZ15LE-40/3N901	<b>DZ15LE(DZ20LE)-40/3901、 DZ15LE(DZ20LE)-40/4901</b>
[18] $I_{\Delta n}$ 变更	$I_{\Delta n}$ : 50mA	<b><math>I_{\Delta n}</math>: 30mA、50mA</b>
原证书编号	CQC2010010307399140	
已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	杭州中检电气研究院有限公司	C-14201-DC131994
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		